


1. Quadro generale di forza motrice;
2. Quadro di controllo dell'ascensore;
3. Contatto di sicurezza per ritorno al piano in emergenza in caso di mancanza di F.M.;
4. Interruttore generale differenziale, calcolato in funzione della corrente di assorbimento;
5. Interruttore di F.M., calcolato in funzione della corrente di assorbimento con dispositivo magnetotermico di tipo C;
6. Interruttore magneto-termico per alimentazione luce cabina e quadro di controllo dell'ascensore (punto 2);
7. Interruttore magneto-termico per alimentazione della luce e della presa del locale macchine;
8. Interruttore magneto-termico per alimentazione della luce e della presa del vano di corsa;
9. Pulsante per accendere la luce del vano di corsa anche dal locale macchine;
10. Relè di controllo luce vano;
11. Spia di controllo luce vano;
12. Resistenza scaldia olio posizionata all'interno della centralina oleodinamica (per impianti oleodinamici);
13. Eventuale cunicolo per il passaggio delle linee elettriche, deve essere interamente ispezionabile;
14. Pulsante per l'accensione della luce del vano di corsa, deve essere posizionato a livello del pavimento della fermata più bassa, all'interno del vano e vicino alla battuta della porta. (posizione che verrà eventualmente poi concordata con l'ascensorista);
15. Presa di corrente del vano, da posizionare vicino al deviatore (la posizione verrà eventualmente poi concordata con l'ascensorista);
16. Vano di corsa;
17. Lampade di illuminazione del vano, esse devono essere poste alle distanze massime specificate e devono fornire una luce minima di 50 Lux, devono essere collegate a terra e devono proteggere il manutentore da urti accidentali;
18. Presa di corrente del locale macchina;
19. Luce del locale macchine, deve essere garantita una luce a pavimento di almeno 200 Lux;
20. Interruttore per l'accensione della luce del locale macchine, deve essere posizionato ad una altezza di circa 1,4 mt e in corrispondenza del lato di battuta della porta del locale macchine;
21. Linea telefonica dedicata al solo uso dell'ascensore;

1. Rozvodnicová skříň;
2. Rozvaděč výtahu;
3. Bezpečnostní kontakt pro návrat do patra ve stavu nouze v případě výpadku napájení;
4. Chrání charakteristiky AC dle proudového zatížení výtahu;
5. Hlavní jistič charakteristiky C dle proudového zatížení výtahu;
6. Jistič pro napájení světa kabiny a rozvaděče výtahu (bod 2);
7. Jistič pro napájení světa a zásuvky ve strojovně;
8. Jistič pro napájení světa a zásuvky v šachtě;
9. Tlačítko pro rozsvícení světa v šachtě i ze strojovny;
10. Kontrolní relé světa šachty;
11. Kontrolka světa šachty;
12. Odporový ohřev oleje umístěný uvnitř hydraulického pohonného agregátu (jen u hydraulických zařízení);
13. Případný žlab pro elektrické vedení, musí být zcela přístupný;
14. Tlačítko pro osvětlení šachtice výtahu, musí být umístěno na úrovni podlahy nejnižší stanice, uvnitř šachty a na straně kliky dveří (umístění pak bude případně dohodnuto s výtahářem);
15. Montážní zásuvka v šachtici výtahu umístěná blízko vypínače (umístění pak bude případně dohodnuto s výtahářem);
16. Šachtice výtahu;
17. Svítidla v šachtici výtahu umístěna v maximálně dovolených vzdálenostech s minimální svítivostí 50 Lux, u svítidel tř. I musí být ochranné uzemnění dle ČSN 33 20 00;
18. Montážní zásuvky ve strojovně výtahu;
19. Osvětlení strojovny výtahu s minimální svítivostí 200 Lux u podlahy strojovny;
20. Vypínač osvětlení strojovny umístěný ve výšce zhruba 1,4 m u dveří strojovny;
21. Telefonní linka určená pouze pro výtah.

Riferimento - Odkaz	Progettato da - projektovatel	Controllato da Kontroloval	Approvato da / Data - Schváleno / Datum	Data - Datum	Scala - Měřitko
SKMQE-REV2	D.L.	D.L.	LD12.09.08	12.09.08	—
	Cliente - Klient _____ _____		Specifiche - Specifikace 4. 400V - 3F+N - ___ A - 0,003A 5. 400V - 3F - ___ A 6. 220V - 1F - 6A 7. 220V - 1F - 10A 8. 220V - 1F - 16A Note - Pozn. Imp. tradizionale / Standardní výtah		
	Installazione - Umístění _____ _____				




Foto A
(rozvodnicová skříň);
Popis součástí je uveden v
legendě na předcházející straně.

(quadretto interruttori);
la descrizione dei componenti è
riportata sulla legenda della pagina
precedente.

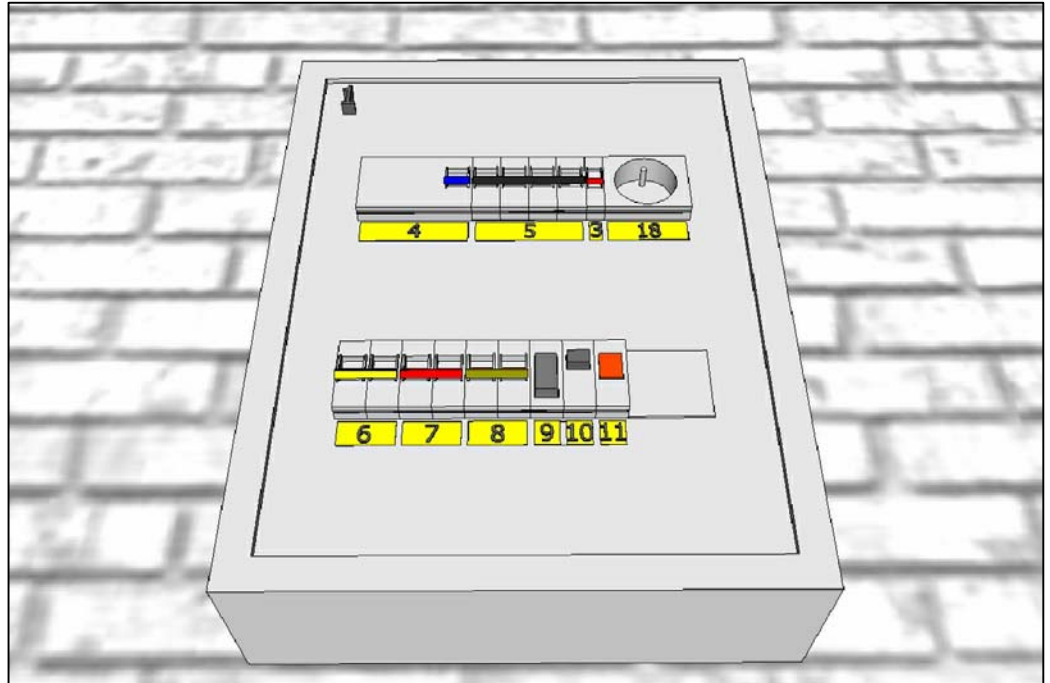


Foto B
(strojovna výtahu);
E) Pozice rozvodnicové skříně,
blízko dveří a snadno
rozpoznatelná. D) Pozice tlačítka
pro rozsvícení světla šachty, blízko
dveří a snadno rozpoznatelná.

(locale macchine);
E) posizione del quadretto
interruttori, vicino alla porta di
ingresso e facilmente identificabile.
D) posizione interruttore luce
vano, vicino alla porta di ingresso
e facilmente identificabile.



Foto C
(vnitřek šachty);
M) Pozice tlačítka pro rozsvícení
světla šachty umístěného na
straně, kam se otevírají dveře, a
na úrovni podlahy patra 0. N) Zásuvka 220V umístěná blízko
tlačítka. O) Osvětlení umístěné
maximálně 50 cm od stropu a od
podlahy šachty s garantovanou
svítivostí 50 Lux.

(interno vano);
M) posizione pulsante per
accensione luce vano, posizionato
dal lato di battuta della porta
dell'ascensore e a livello del
pavimento del piano 0. N) presa
220V, posizionata vicino al
pulsante. O) lampade per
illuminazione, posizionate a meno
di 50 cm dal tetto e dal pavimento
del vano e devono garantire 50
Lux di intensità luminosa.

